



VALVOLA A SEDE INCLINATA (PVC)  
ANGLE SEAT VALVE (PVC)  
ROBINET À SOUPAPE À TÊTE INCLINÉE (PVC)  
SCHRÄGSITZVENTIL (PVC)



FORMATURA  
INIEZIONE  
POLIMERI

## CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Le pressioni max di esercizio delle valvole F.I.P. per il trasporto di acqua fino a 20° C, sono indicate in tab. 1. Per temperature superiori a 20° C le pressioni max di esercizio si devono ridurre come illustrato dalla curva di fig. 2.

La F.I.P. pubblica inoltre una «Guida alla resistenza chimica dei materiali termoplastici ed elastomerici nel corpo del proprio catalogo generale, prospetto 9.1 I: essa riporta il campo di utilizzo delle valvole F.I.P. (corpo e guarnizioni) nel trasporto dei prodotti chimici e può essere richiesta anche separatamente dal catalogo.

## MATERIAL INFORMATION

FIP valves are rated for a working pressure at 20° C, listed on table 1.  
For service temperature above 20° C reduce working pressure according to the curve shown on fig. 2.

F.I.P. is also issuing «Guide of chemical resistance of thermoplastics and elastomers» (See leaflet 9.1 E of general catalogue); such a guide describes the fields of application of F.I.P. valves (body and gaskets) in the conveyance of chemicals and it can also be required apart from the catalogue.


### 1.

Pressione massima di esercizio a 20° C  
Maximum working pressure at 20° C  
Pression maximale de service à 20° C  
Betriebsdruck max bei 20° C

d	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
R	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
PN	16	16	16	16	10	10	10	10	6	6

### 2.

Variazione della pressione in funzione della temperatura  
Pressure temperature rating  
Variation de la pression en fonction de la température  
Nenndruck Betriebsdruck in Abhängigkeit von der Temperatur

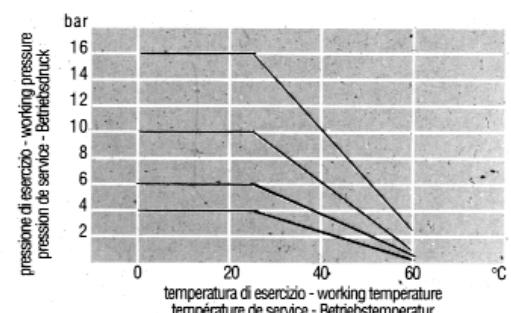

## CARACTÉRISTIQUES DU MATERIEL

Les pressions maximales de service des robinets FIP pour le transport d'eau à 20° C, sont indiquées dans la fig. 1. Pour températures supérieures à 20° C, on doit réduire les pressions maximales de service selon la courbe de fig. 2.

Dans son catalogue général F.I.P. à prévu une «Guide à la résistance chimique des matières thermoplastiques et élastomériques» (Brochure 9.1 F). Elle indique le domaine d'utilisation des robinets F.I.P. (corps et garnitures) dans le transport de produits chimiques et peut être demandée même séparément du catalogue.

## PROCEDURE D'INSTALLATION

### GIUNZIONE PER INCOLLAGGIO (PVC)

Pour la giunzione di valvole e raccordi tramite incollaggio occorre attenersi alle seguenti raccomandazioni generali:

- Rimuovere ogni traccia di grasso polvere e sporco dalle superfici da incollare. Si consiglia di effettuare tale operazione mediante carteggiatura.
- Smussare a 15/30° l'estremità del tubo da unire.
- Utilizzare collanti esclusivamente destinati a connessioni longitudinali di tubi in PVC
- Dopo l'incollaggio attendere almeno 24 ore prima di effettuare la prova idraulica delle giunzioni

### GIUNZIONE FILETTATA (PVC)

Pour la giunzione di valvole e raccordi filettati occorre attenersi alle seguenti raccomandazioni generali:

- È assolutamente da evitare l'uso di canapa, stoffa, filaccie e vernici per effettuare la tenuta stagna sulla filettatura. UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE NASTRO IN PTFE non sintetizzato.
- L'avvitamento deve essere effettuato totalmente, per l'intera lunghezza della filettatura
- Utilizzare adeguate chiavi a nastro o a catena onde evitare di incidere e sollecitare in modo anomalo il materiale. La F.I.P. pubblica una dettagliata «Guida all'installazione» che distribuisce a richiesta (prospetto 9.2 I)

## PROCEDURES D'INSTALLATION

### JONCTION PAR COLLAGE (PVC)

Pour la jonction par collage des robinets et raccords il faut suivre les recommandations générales suivantes:

- Enlever complètement les traces de graisse, poudre et saleté de la surface à coller. On conseille d'effectuer cette opération avec du papier verré
- Chanfreiner à 15/30° l'extrémité du tube à assembler
- Utiliser exclusivement de la colle qui est appropriée pour la jonction longitudinale des tubes en PVC
- Après le collage, attendre au moins 24 h, avant d'effectuer le test hydraulique des jonctions

### JONCTION TARAUDEE (PVC)

Pour la jonction des robinets et raccords taraudés, il faut suivre les recommandations générales suivantes:

- Il faut absolument éviter l'utilisation d'étope, filette et vernis pour réaliser l'étanchéité sur le taraudage. UTILISER EXCLUSIVEMENT DU RUBAN EN PTFE PAS FRITTE.
- Le vissage doit être effectué pour toute longueur du taraudage
- Utiliser des clés appropriées pour éviter de graver et de fatiguer d'une façon normale la matière.

## MATERIALEIGENSCHAFTEN

Der max. Druck für FIP-Armaturen ist in Abb. 1 für Wasser bei 20° C zu entnehmen.

Für Betriebstemperaturen über 20° C muss der wulässige Betriebsdruck gemäß Abb. 2 reduziert werden.

F.I.P. veröffentlicht auch eine «Einführung zur chemischen Beständigkeit der thermoplastischen und elastomeren Materialien»; sie beschreibt das Verwendungsfeld der F.I.P. Ventilen (Körper und Dichtung) in Transport der Chemikalien und sie kann auch ohne das Katalog geliefert werden.

### 3.

Temperatura di esercizio (°C)  
Working temperature (°C)  
Température de service (°C)  
Betriebstemperatur (°C)

	T min.	T max
PVC	0	+ 60

## INSTALLATION PROCEDURE

### JOINTING BY SOLVENT WELDING (PVC)

General instructions for solvent welding of valves and fittings.

- Clean the surface to be jointed. Do not leave any grease, dust or dirt on it. We suggest to use sand-paper for such cleaning operations
- Bevel the pipe at a 15/30° angle
- Use only special cements for longitudinal glueing of PVC pipes
- After jointing wait at least 24 hrs. before pressure testing

### THREADED JOINTING (PVC)

General instructions to be followed for threaded jointing of valves and fittings.

- Imperative to avoid use of hemp, ton, lime and paints in order to obtain thread bubble seal. USE ONLY NON-SYNTHETIZED PTFE TAPE
- Jointing to be carried out for the whole length of the thread. Do not overtight making use of tightening tools
- Use only chain or tape wrench to avoid cuts or excessive strains of the material itself.

## EINBAUVERFAHREN

### KLEBEVERBINDUNGEN (PVC)

Für Ventil - und Fittings-Kleberbindungen gelten folgende allgemeine Hinweise:

- Fertigungsrückstände, Fett, Staub und Schmutz von der Klebefläche entfernen. Hierzu wird die Verwendung von sog. Reinigern empfohlen
- Rohrenden unter ca. 15/30° anschrägen
- Ausschließlich Kleber für Verbindungen von PVC Erzeugnissen vorgesehen sind, verwenden
- Nach dem Kleben sollen mindestens 24 Stunden bis zur Wasserdurchprobe gewartet werden

### GEWINDEVERBINDUNGEN (PVC)

Für Ventil- und Fittings-Gewindeverbindungen gelten folgende allgemeine Hinweise:

- Die Verwendung von Hanf, Werg, Fasern und Pastern zur Gewindeabdichtung ist unbedingt zu vermeiden. Es soll AUSSCHLIESSLICH PTFE-Band verwendet werden
- Gewindeverbindungen müssen über die gesamte Gewindelänge erfolgen. Dies darf nicht durch übermassigen Kraftaufwand angestrebt werden
- Zum Anziehen dürfen nur geeignete Schlüssel oder Bandzangen verwendet werden; keinesfalls Werkzeuge, die Einschnitte oder Kerbwirkungen hervorrufen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem «Installations-Handbuch», das Sie von FIP erhalten.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si dichiara che la valvola tipo VV è conforme alla Direttiva 97/23/CE per le Attrezzature a Pressione secondo il MODULO A1 della procedura di Valutazione della Conformità, sotto la sorveglianza dell'Organismo Notificato PASCAL (N°1115).

In fede

01/01/2012

Olymnius

Ing. O. Clericuzio - Quality Manager

### DECLARATION OF CONFORMITY

We declare that the valve type VV is conform to the 97/23/CE Directive, as regards Pressure Equipment according to the MODULE A1 of the Conformity Assessment Procedure, under the surveillance of the notified Body PASCAL (N°1115).

In witness whereof

01/01/2012

Olymnius

Eng. O. Clericuzio - Quality Manager

### DECLARATION DE CONFORMITE'

On déclare que la vanne type VV est conforme à la Directive 97/23/CE pour les Équipements à Pression selon la MODULE A1 de la procédure d'Evaluation de Conformité sous la surveillance de l'Organisme notifié PASCAL (N°1115).

Sincèrement

01/01/2012

Olymnius

Ing. O. Clericuzio - Quality Manager

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir bestätigen hiermit, dass die Absperkklappe Typ VV den geltenden Vorschriften der Druckgeräte-Richtlinie 97/23/CE, Anhang A1 entspricht und die Herstellung durch das anerkannte unabhängige Prüfinstitut "PASCAL" (Nr.1115) überwacht.

Hochachtungsvoll

01/01/2012

Olymnius

Eng. O. Clericuzio - Quality Manager

